



МЧС РОССИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

Министерство образования
Оренбургской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соблюдении на объекте соискателя лицензии
требований пожарной безопасности

«18» мая 2010 г.

№ 102.

ОГПН по г. Орску «12» мая 2010 г. проведена внеплановая проверка помещений и рассмотрены материалы, характеризующие состояние пожарной безопасности:

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 99 комбинированного вида «Домовёнок» г. Орска».

расположенного по адресу: 462430, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Добровольского, 21 «А».

по заявлению соискателя в лице:

Заведующего Телеш Н.Г.

на право получения лицензии:

Образовательная деятельность
по образовательным программам.

В ходе обследования выявлено:

1. Здание двухэтажное, прямоугольной формы Стены и перегородки из искусственного каменного материала, перекрытия - железобетонные пустотные плиты, крыша плоская, кровля мягкая (рубероид), II-ой степени огнестойкости. Общая площадь здания – 2464 м²., из них площадь подвала – 751,5 м². Высота каждого этажа здания – 3,0 м. Подвальный этаж сообщается с общими лестничными клетками. Собственность – Муниципальная. Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.1.
2. Отопление центральное, водяное. Соответствует правилам пожарной безопасности. Вентиляция естественная.
3. Освещение осуществляется от светильников с лампами накаливания и от светильников с лампами дневного света. Электропроводка соответствует ПУЭ. Проведены замеры: сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, контура заземления, на омическое сопротивление молниезащиты, проверки металlosвязей, проверки цепи «фаза-нуль». Технический отчет № 295/1-4 от 03.06.2009 г. в наличии. Измерения проводились ЭТЛ ЗАО «Орскторгтехника». Свидетельство о регистрации ЭТЛ № 081, действительно до 17.08.2009 г. Результаты проверок соответствуют требованиям нормативных документов. Аппараты защиты типа НПН, ПН-2, А3163, А 3161, соответствуют потребляемым нагрузкам.
4. Для целей эвакуации людей при пожаре предусмотрено десять эвакуационных выходов из помещений первого этажа непосредственно наружу, из помещений второго этажа четыре эвакуационных выхода в общие лестничные клетки, далее непосредственно наружу. Горючая отделка на путях эвакуации отсутствует. Двери отделяющие межэтажные коридоры от лестничных клеток оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах. Помещения групповой ячейки (№ 49 по плану БТИ) не обеспечено вторым эвакуационным выходом. Эвакуационные выходы с подвального этажа не отделены от остальной лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. Данные нарушения требований пожарной безопасности будут устранены согласно письма Управления образования г. Орска «О сроках выполнения работ по устранению


нарушений пожарной безопасности в МДОУ № 99», № 21/1911 от 28.05.2010 г. Фактическая ширина путей эвакуации – 1,35 м., требуется по нормам – 1,2 м., расстояние по путям эвакуации от наиболее удаленной точки до эвакуационного выхода – 15 м, требуется по нормам – 20 м.

5. Рассчитано на 210 детей, педагогического и обслуживаемого персонала – 36 человек.
6. Первичными средствами пожаротушения здание укомплектовано в количестве: ОП-5 – 9 шт.
7. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре в наличии. Заключен договор на техническое обслуживание № 30 от 01.04.2010 г. с ООО «Технический Центр «Безопасность». Лицензия № 2/00141 от 28.05.2009 г.
8. Внутренний противопожарный водопровод в наличии. Пожарные краны укомплектованы стволами, рукавами, согласно норм положенности.
9. Для целей наружного пожаротушения предусмотрен пожарный гидрант, расположенный на расстоянии 15 м. от здания, в исправном состоянии. Кольцевой, диаметр водопроводной сети – 150 мм., напор водопроводной сети – 25,0 м. вод. ст., расход воды – 16,41 л/с. Протокол испытаний от 05.05.2010 г. в наличии. Испытания проводились 9 ПЧ ГУ «5 отряд ФПС по Оренбургской области» г. Орска.
10. Приказом назначен ответственный за противопожарное состояние. Имеется инструкция по мерам пожарной безопасности, план эвакуации людей при пожаре, журнал противопожарного инструктажа с отметкой о прохождении инструктажа в марте 2010 г. Пройдено обучение ПТМ в ОГПН по г. Орску 15.05.2008 г. Здание МДОУ обеспечено прибором системы противопожарного мониторинга.

ВЫВОД: система пожарной безопасности Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 99 комбинированного вида «Домовёнок» г. Орска», расположенного по адресу: 462430, Оренбургская область, г. Орск, ул. Добровольского, 21 «А», **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям ГОСТ 12.1.004 – 91 «Пожарная безопасность» и заявленному виду деятельности.

Настоящее заключение действует в течение шести месяцев с момента его подписания.

**Начальник отдела ГПН
по г. Орску**

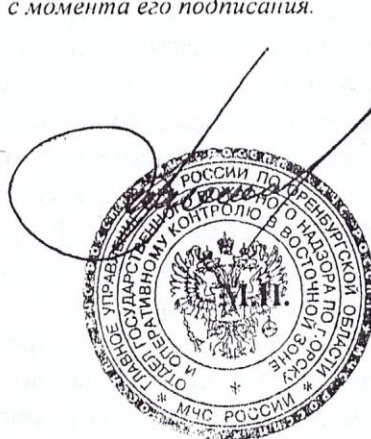

О.А. Витушкин

Исп. Ханов Э.А.
тел. 23-64-10